


Размещение помпков в КНС-2

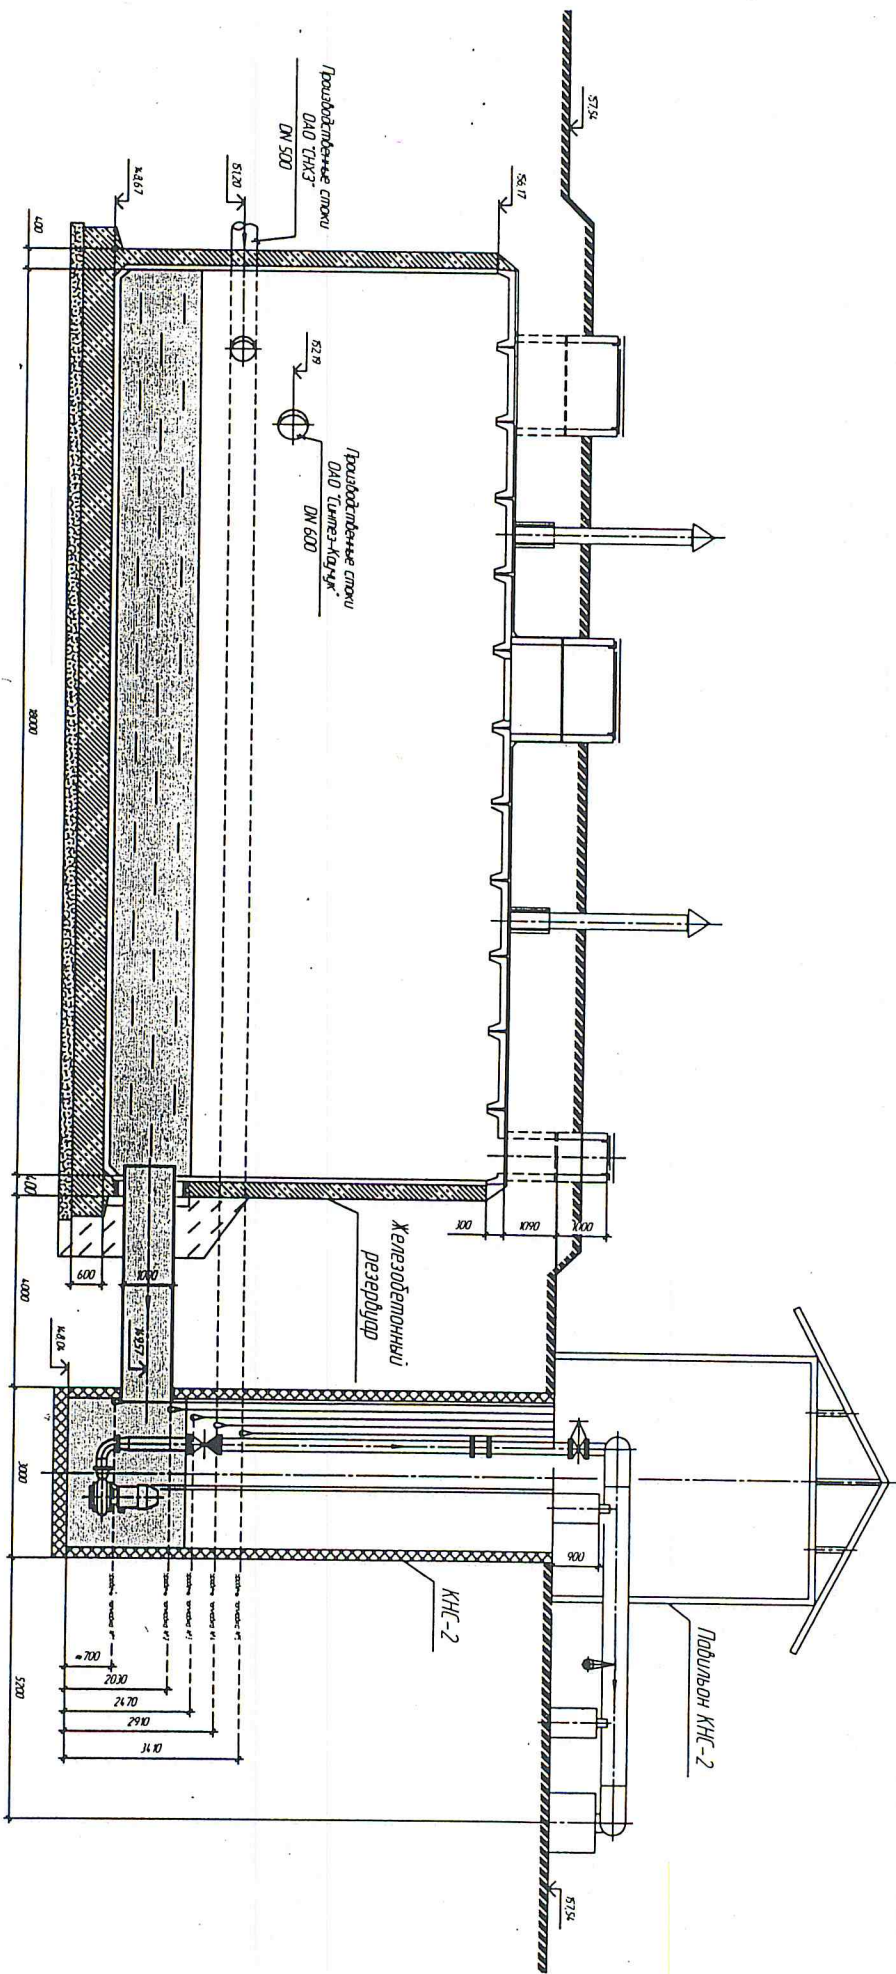

№	Помпкы	Уровень установки	Работа помпы	Время обслуживания (мин)	Время обслуживания для отключ. пом.
1	Помпкы №5	Уровень 1-го этажа	В работе 1-й секции	277.9	2
2	Помпкы №4	Уровень 1-го этажа	В работе 1-й секции	225.1	0
3	Помпкы №3	Уровень 1-го этажа	В работе 2-й секции	178.5	2
4	Помпкы №2	Уровень 1-го этажа	В работе 1-й секции	122.0	0
5	Помпкы №1	Уровень 1-го этажа	В работе 1-й секции	114.0	0

Эксплуатация объектов
 инженерно-технического персонала
 Ночные смены
 Ночные смены
 Ночные смены
 Ночные смены

ЛН Пудряков
 В.Ф. Бурдыкин
 И.А. Егоров
 А.В. Гилев